

東京電力株式会社福島第一原子力発電所の20km圏内の空气中放射性物質濃度測定結果  
[Readings of dust samplings in 20km Zone of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP]


平成25年10月30日現在

Oct 30, 2013

| 採取地点<br>[Sampling Point]                  |  | 採取日時<br>[Sampling Time]           | 放射能濃度 (Bq/m <sup>3</sup> ) [Radioactivity Concentration (Bq/m <sup>3</sup> )] *<br>(検出限界値 (Bq/m <sup>3</sup> ) [Detection Limits (Bq/m <sup>3</sup> )]) |   |   | 空間線量率<br>( $\mu$ Sv/h)<br>[Air dose rate<br>( $\mu$ Sv/h)] | 備考<br>[Note] |
|---|--|-----------------------------------|---|---|---|--|--------------|
|   |  |                                   | Cs-134  | Cs-137                                    | その他検出された核種<br>[Other detected nuclides] |  |              |
| 【60】(北北西約16km)<br>[16km North/North/West] | 南相馬市小高区本町<br>[Minami Soma city Odaka ward Motomachi]       | 2013/10/23 13:10～2013/10/24 13:10 | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000268)   | 0.000211                                  | 不検出<br>[Not Detectable]                 | 0.1  |              |
| 【61】(北北西約9km)<br>[9km North/North/West]   | 双葉郡浪江町大字幾世橋<br>[Futaba county Namie town oaza Kiyohashi]   | 2013/10/23 13:38～2013/10/24 13:38 | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000227)   | 0.000468                                  | 不検出<br>[Not Detectable]                 | 0.2  |              |
| 【63】(西南西約5km)<br>[5km West/South/West]    | 双葉郡大熊町大字下野上<br>[Futaba county Okuma town oaza Shimonogami] | 2013/10/23 14:05～2013/10/24 14:05 | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000262)   | 0.000445                                  | 不検出<br>[Not Detectable]                 | 1.5  |              |
| 【64】(南南西約9km)<br>[9km South/South/West]   | 双葉郡富岡町大字本岡<br>[Futaba county Tomioka town oaza Motooka]    | 2013/10/23 14:35～2013/10/24 14:35 | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000235)   | 0.000327                                  | 不検出<br>[Not Detectable]                 | 2.2  |              |
| 【65】(南南西約16km)<br>[16km South/South/West] | 双葉郡楡葉町大字北田<br>[Futaba county Naraha town oaza Kitada]      | 2013/10/23 14:58～2013/10/24 14:58 | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000272)   | 不検出<br>[Not Detectable]<br><br>(0.000211) | 不検出<br>[Not Detectable]                 | 0.3  |              |

\* ダスト試料の放射能濃度の測定値が検出限界値を下回る場合、「不検出」とし、Cs-134及びCs-137について、検出限界値を( )書きにて記載。

[\* “Not Detectable” indicates the case that the measured radioactivity concentration in the dust sample was lower than the each detection limit shown in parenthesis for Cs-134 and Cs-137.]

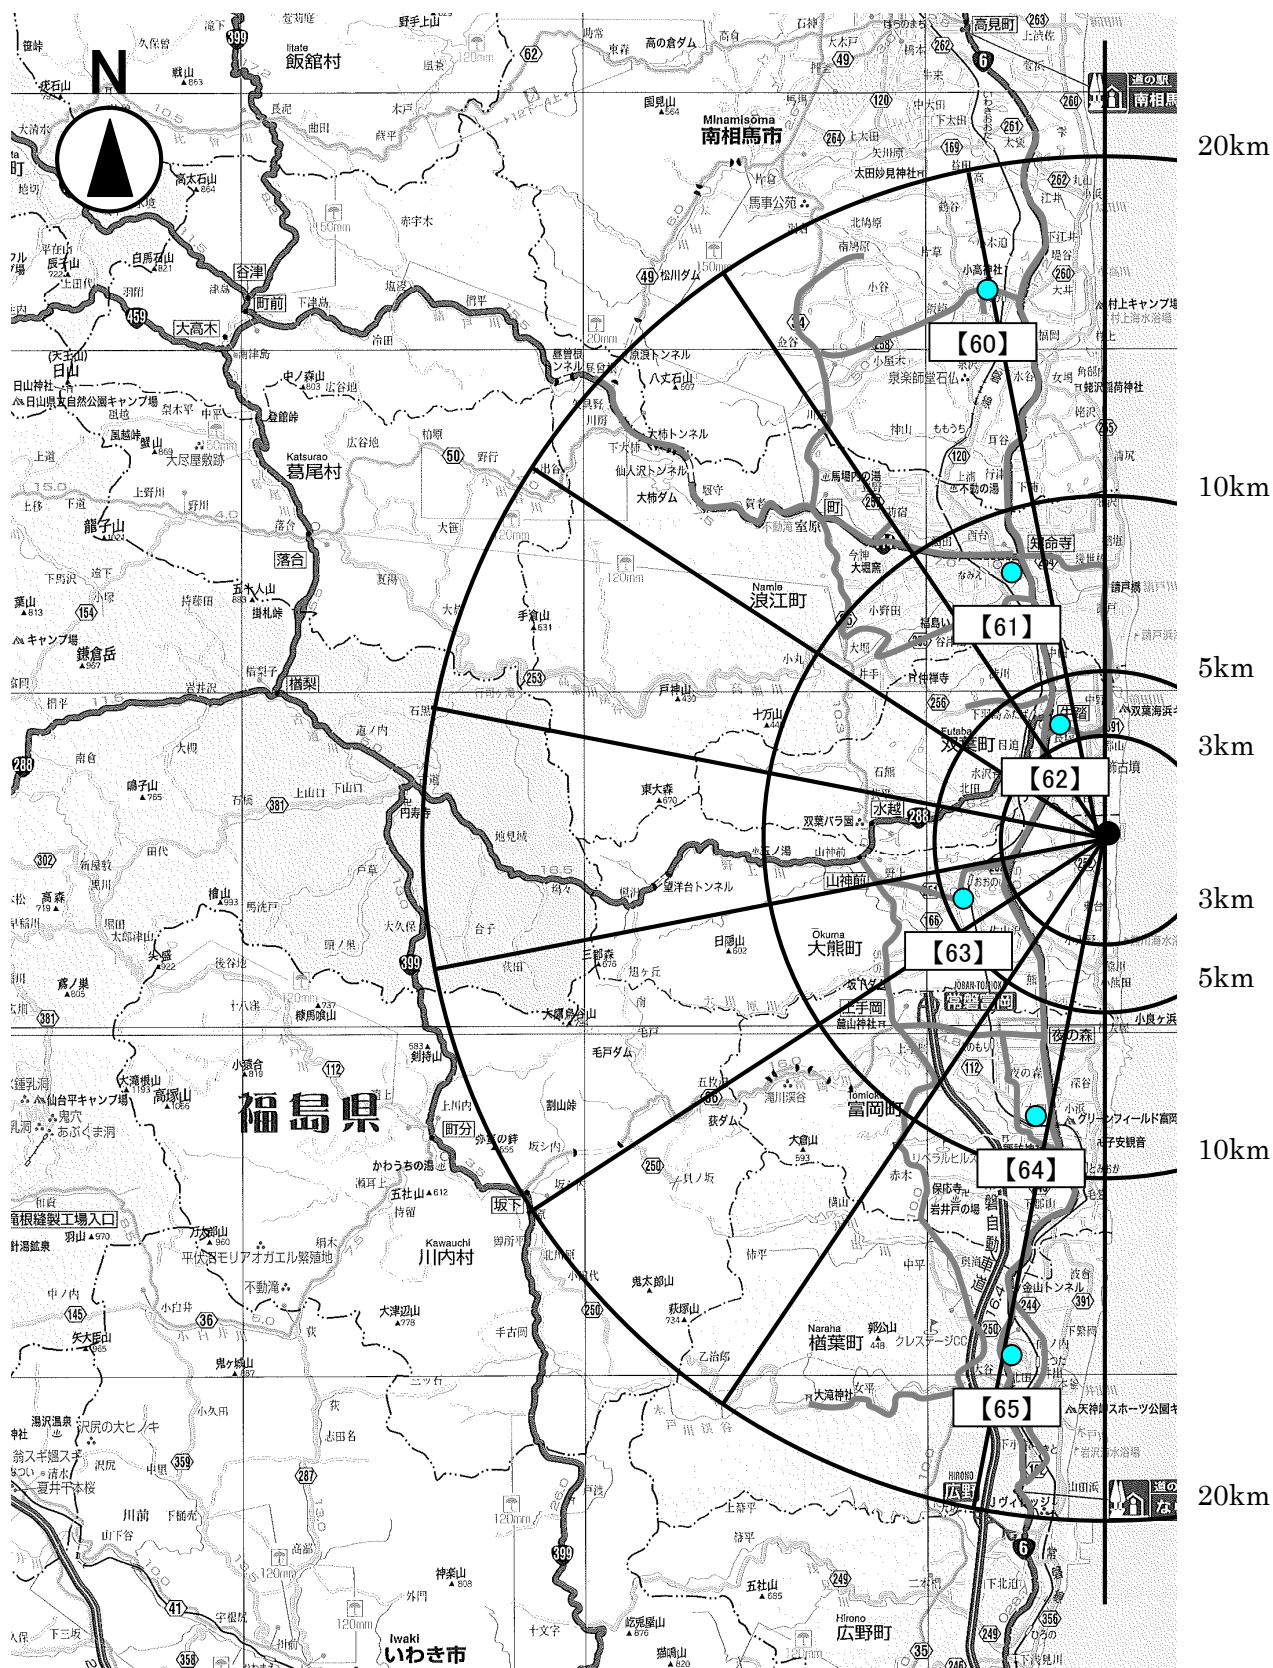

東京電力株式会社福島第一原子力発電所より 20km 圏内の空气中放射性物質濃度の試料採取ポイント（採取日：平成 25 年 10 月 23 日～24 日）

Dust sampling points in 20km Zone of TEPCO Fukushima Dai-ichi NPP (Sampling date: Oct 23~24, 2013)

番号は試料採取ポイントを示す。

The numbers indicate the sampling points.